


**AMPLASAREA JOANTELOR IZOLANTE ȘI A MĂRCILOR DE  
SIGURANȚĂ LA SECȚIUNILE IZOLATE DIN INSTALAȚIILE S.C.B.**

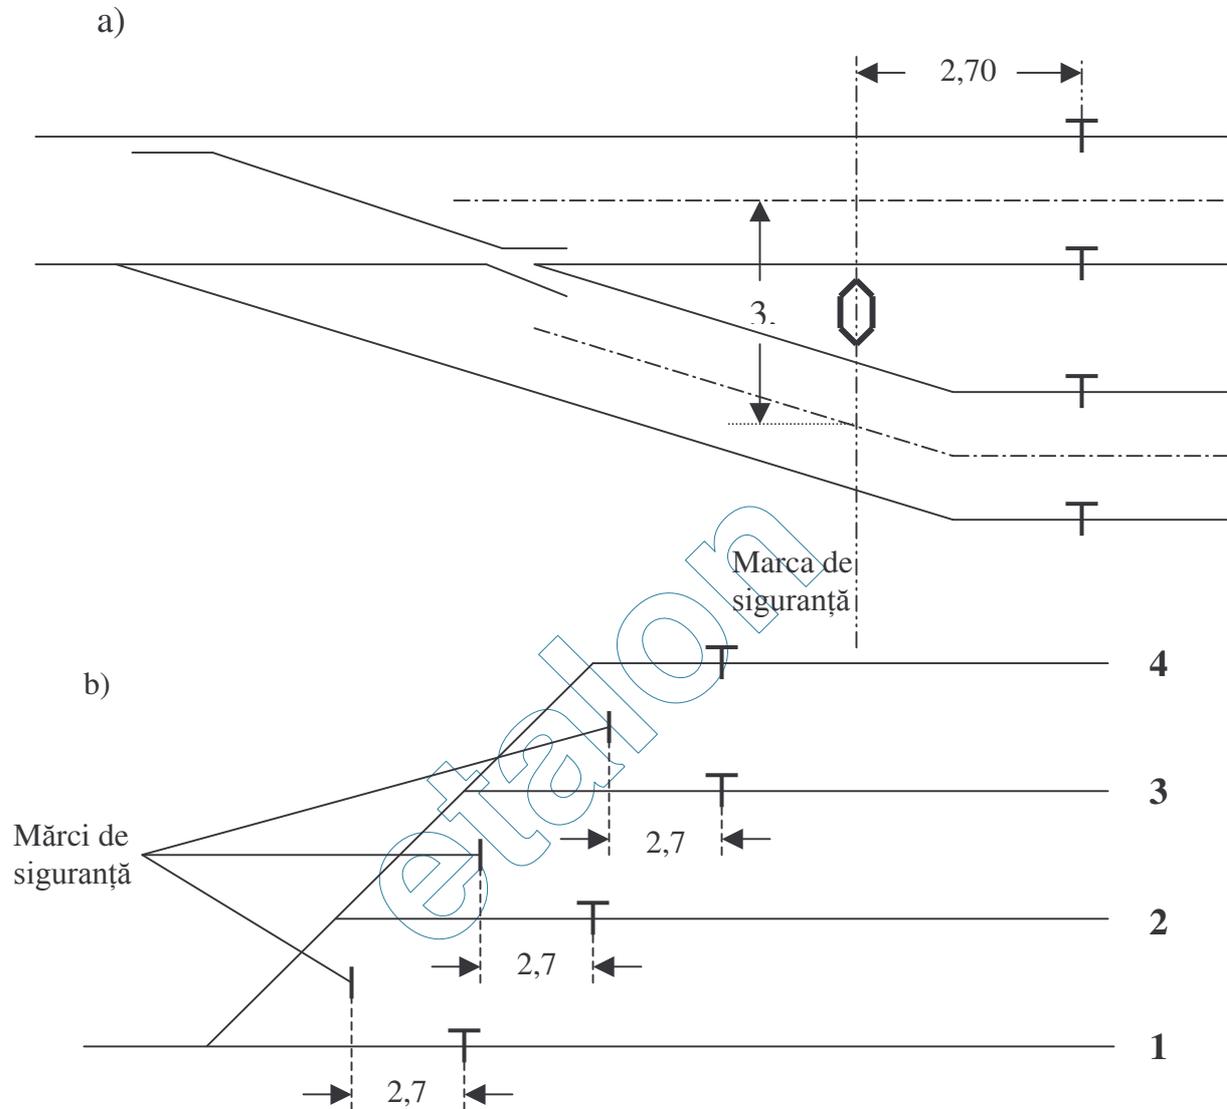

Amplasarea joantelor izolante și a mărcilor de siguranță la secțiunile izolate din instalațiile S.C.B.

- a) cazul a două linii
- b) cazul a patru linii

NOTĂ: Joantele izolante ale liniilor trei și patru vor fi în același profil. Dacă nu este posibil, marca de siguranță se amplasează la 2,7 m față de joanta cea mai îndepărtată de vârful macazului.